

# ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO - STEROWNICZA

Klient:  
Obiekt: Radio Kraków  
Centrala wentylacyjna: C1  
Nr fabryczny:

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Uz: 3x400VAC / 50Hz, TN-S  
Pi = Ps = 37 kW  
Io = 78 A  
Maksymalne zabezpieczenie zasilania = 80 A


## OZNACZENIE PRZEWODÓW

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to w szafie użyto następujących przewodów:

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - obwody siłowe fazowe 230/400VAC    | - LgY 1,5 czarny        |
| - obwody siłowe neutralne            | - LgY 1,5 niebieski     |
| - obwody sterownicze fazowe 230VAC   | - LgY 0,75 brązowy      |
| - obwody sterownicze neutralne       | - LgY 0,75 niebieski    |
| - obwody ochrony PE                  | - LgY 1,5 żółto-zielony |
| - napięcie sterownicze 24VAC         | - LgY 0,75 czerwony     |
| - napięcie sterownicze 0VAC          | - LgY 0,75 biały        |
| - obwody sterownicze pozostałe       | - LgY 0,75 zielony      |
| - obwody o potencjałach zewnętrznych | - LgY 0,75 pomarańczowy |


Kolory żył przewodów  
do urządzeń obiektowych:

WH - biały  
BN - brązowy  
GN - zielony  
YE - żółty  
GY - szary  
PK - różowy  
BU - niebieski  
RD - czerwony

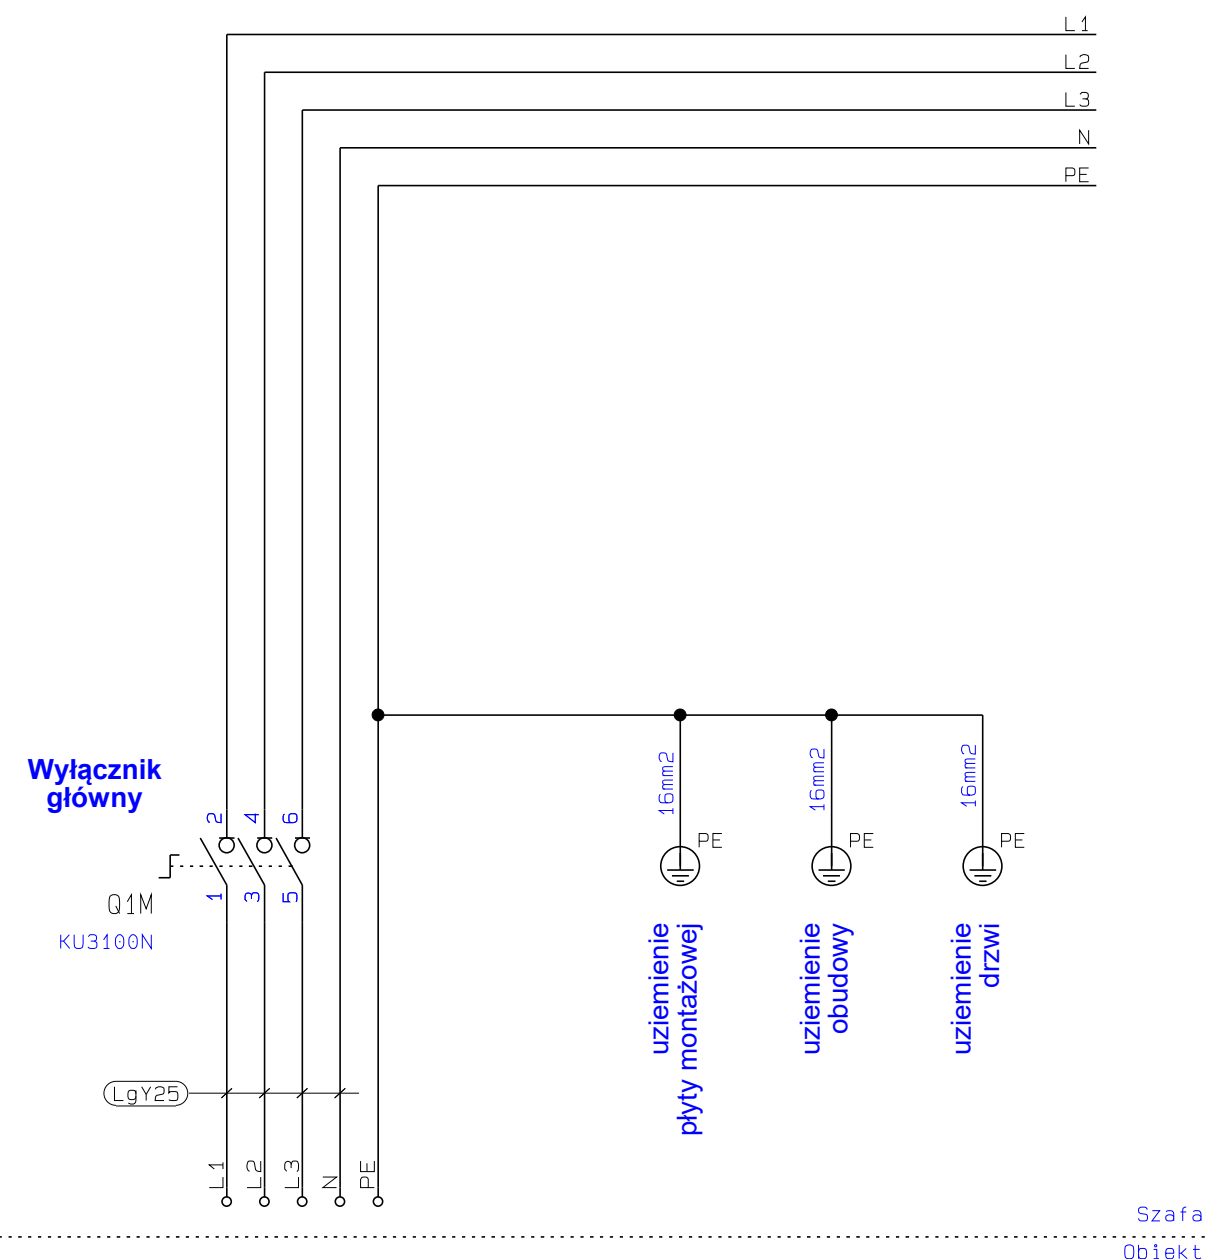


ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków  
tel. (+48) 12 653 27 66  
fax. (+48) 12 653 27 89  
www.frapol.com.pl

Klient:	Oznaczenie centrali:	C1	Strona	2
Obiekt:Radio Kraków	Numer fabr. centrali		Liczba stron:	11
Tytuł strony: Schemat zasilania siłowego	Opracował:	inż. Angelika Łabaj	Ost. zmiana:	16.09.2019
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.	Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Buchała		

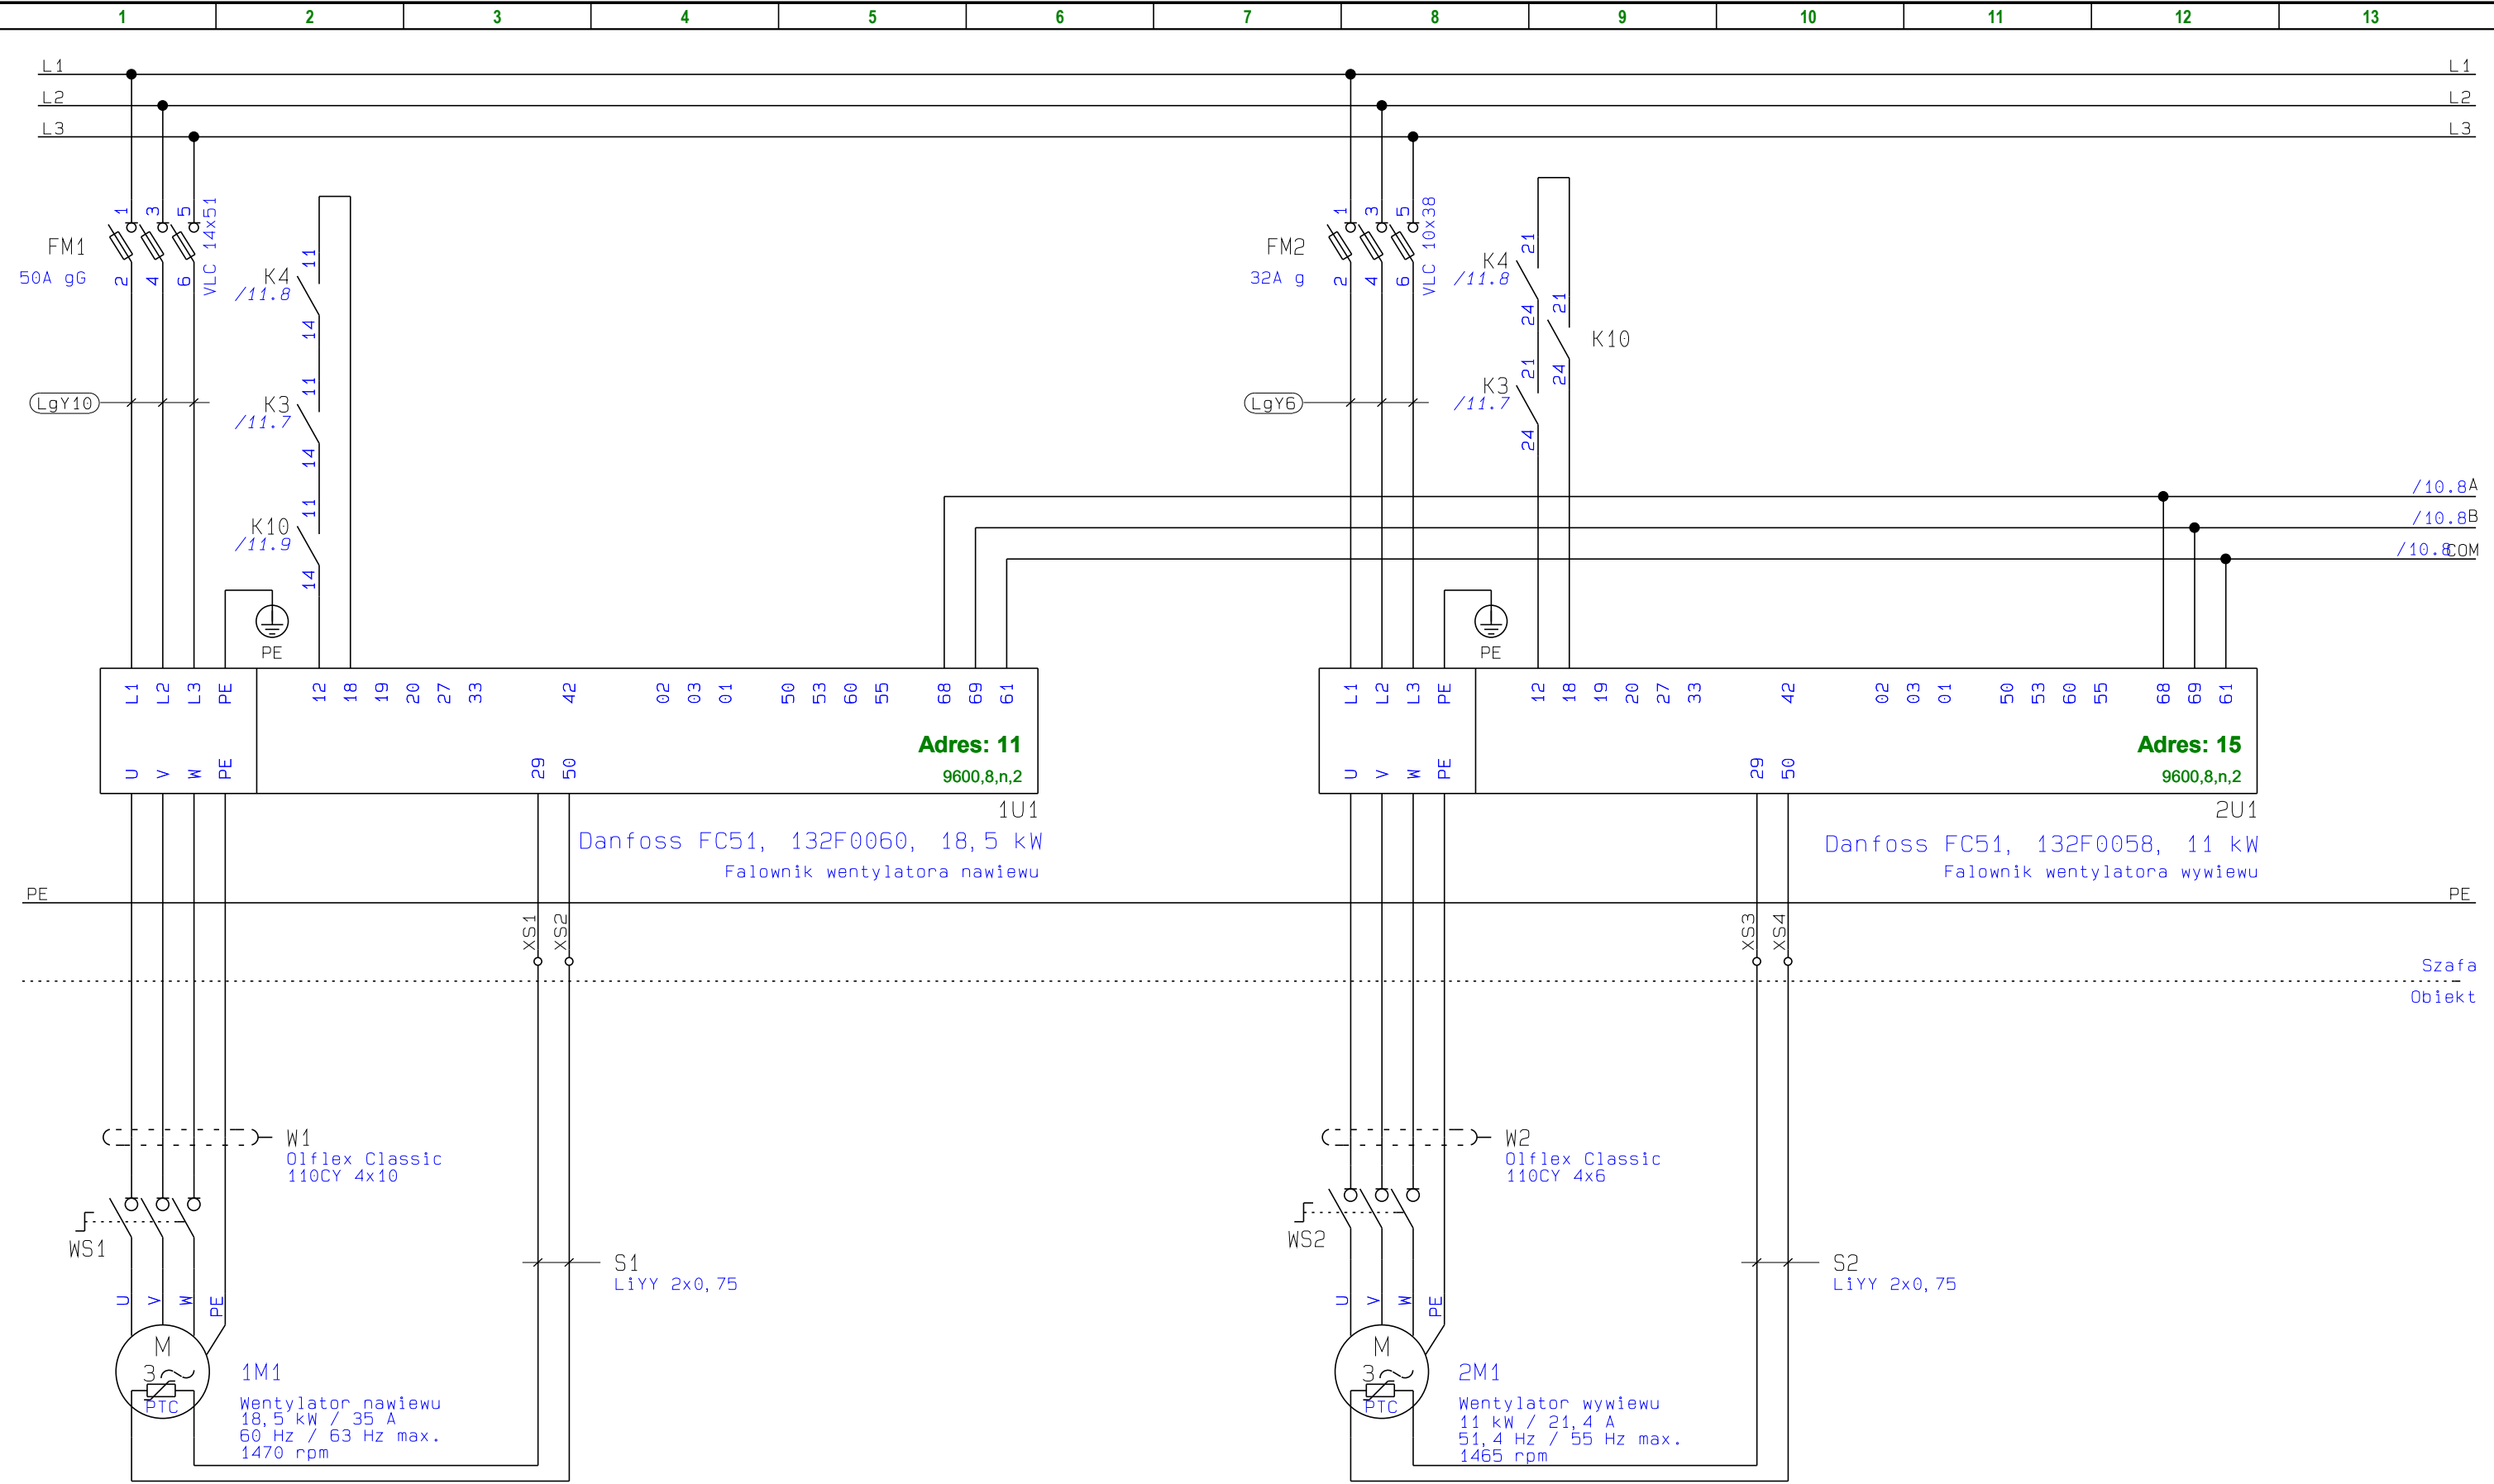



ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków  
tel. (+48) 12 653 27 66  
fax. (+48) 12 653 27 89  
www.frapol.com.pl

Klient:	Oznaczenie centrali:	C1	Strona	3
Obiekt:Radio Kraków	Numer fabr. centrali		Liczba stron:	11
Tytuł strony: Schemat zasilania siłowego	Opracował:	inż. Angelika Łabaj	Ost. zmiana:	16.09.2019
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.	Sprawił:	mgr inż. Mariusz Buchała		

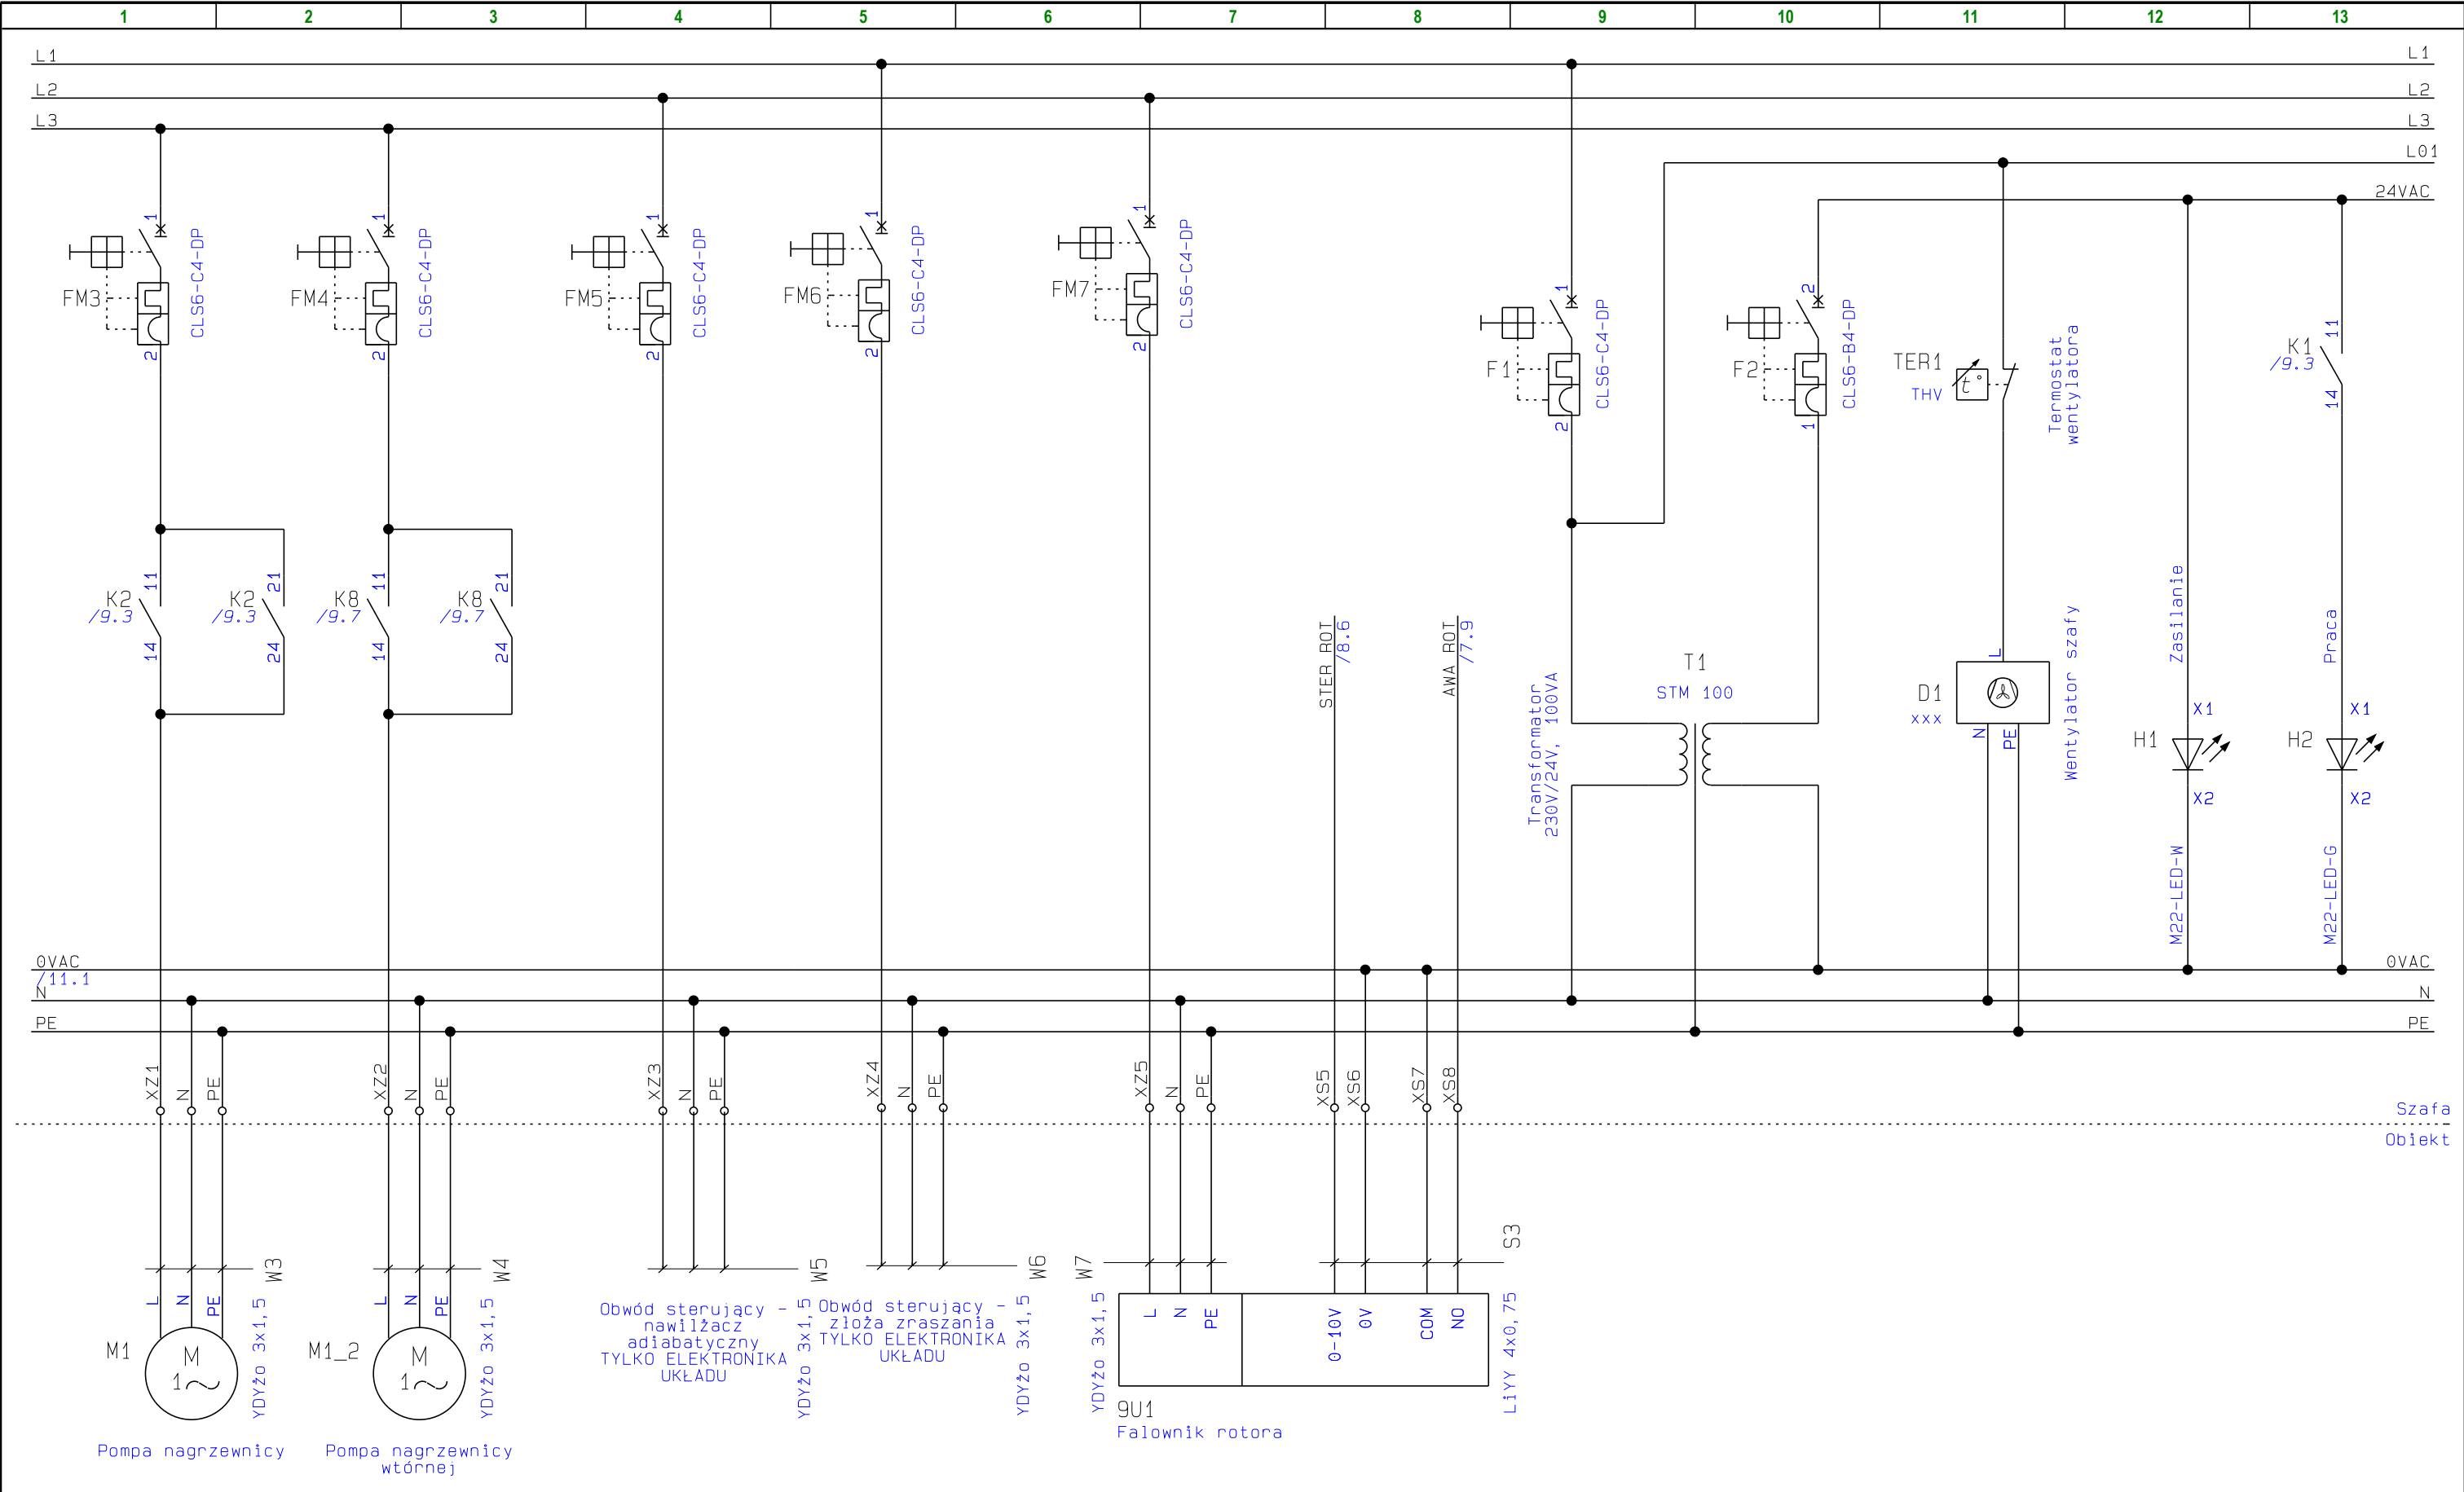



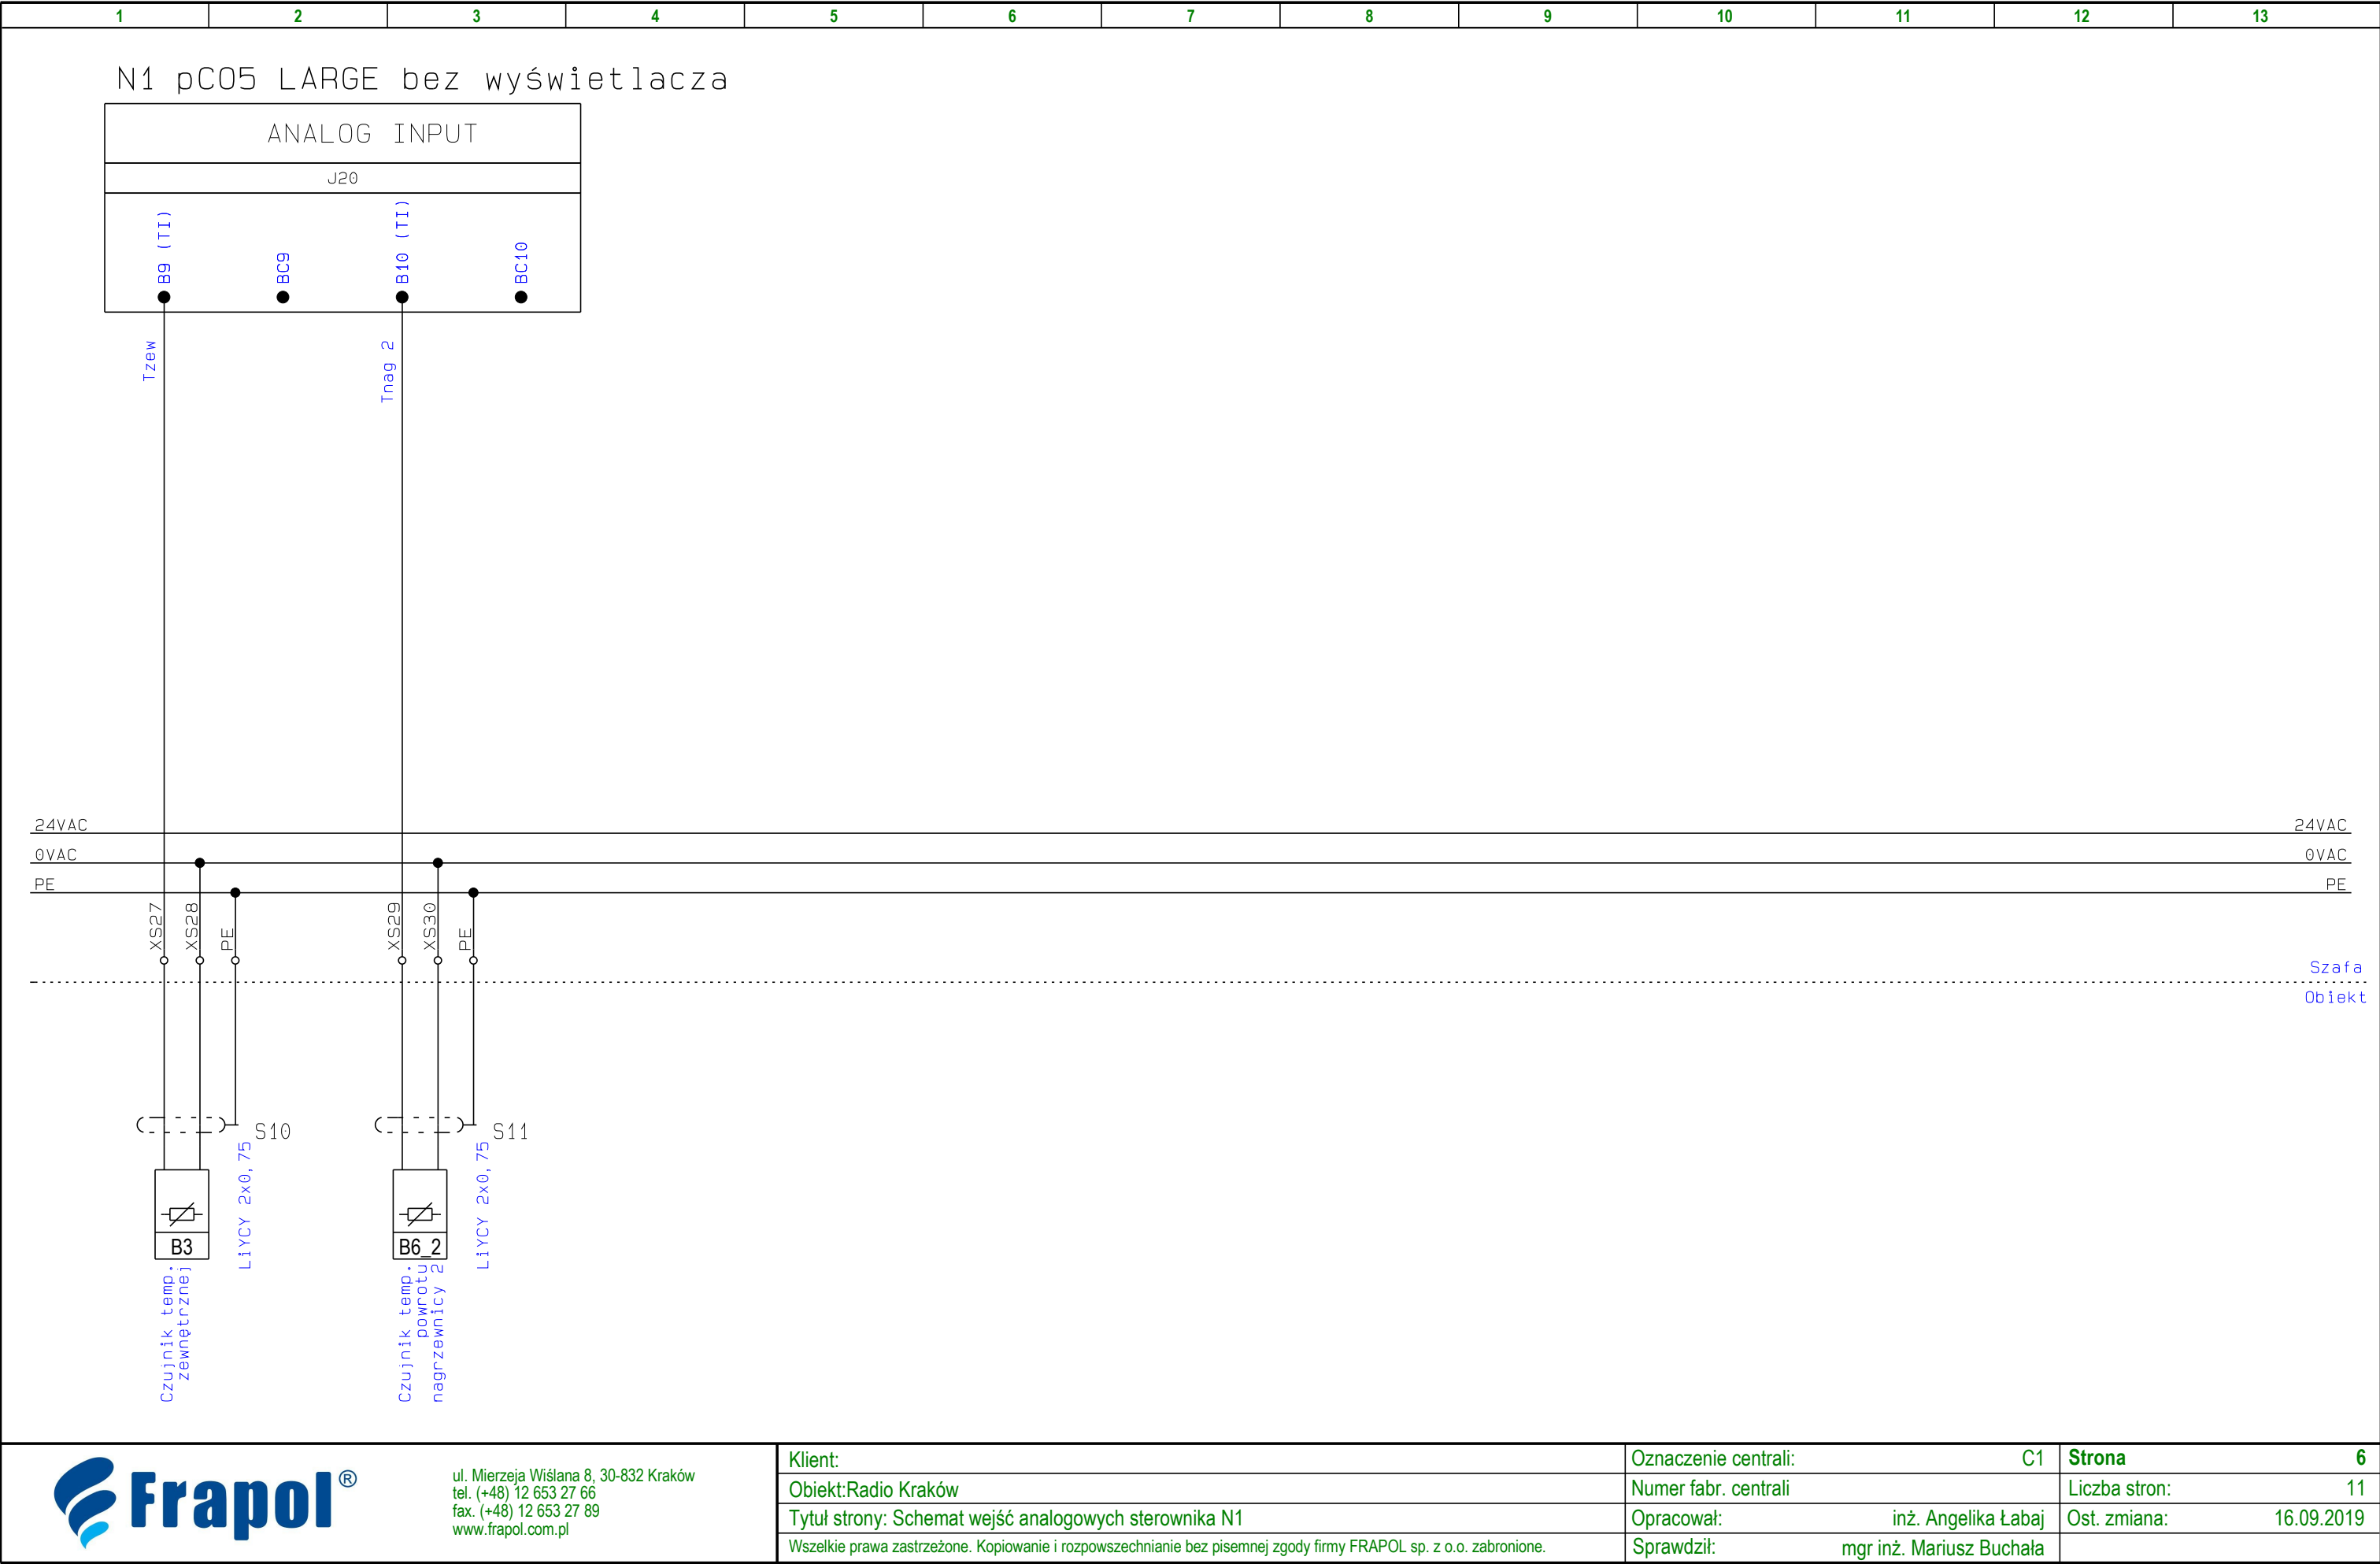

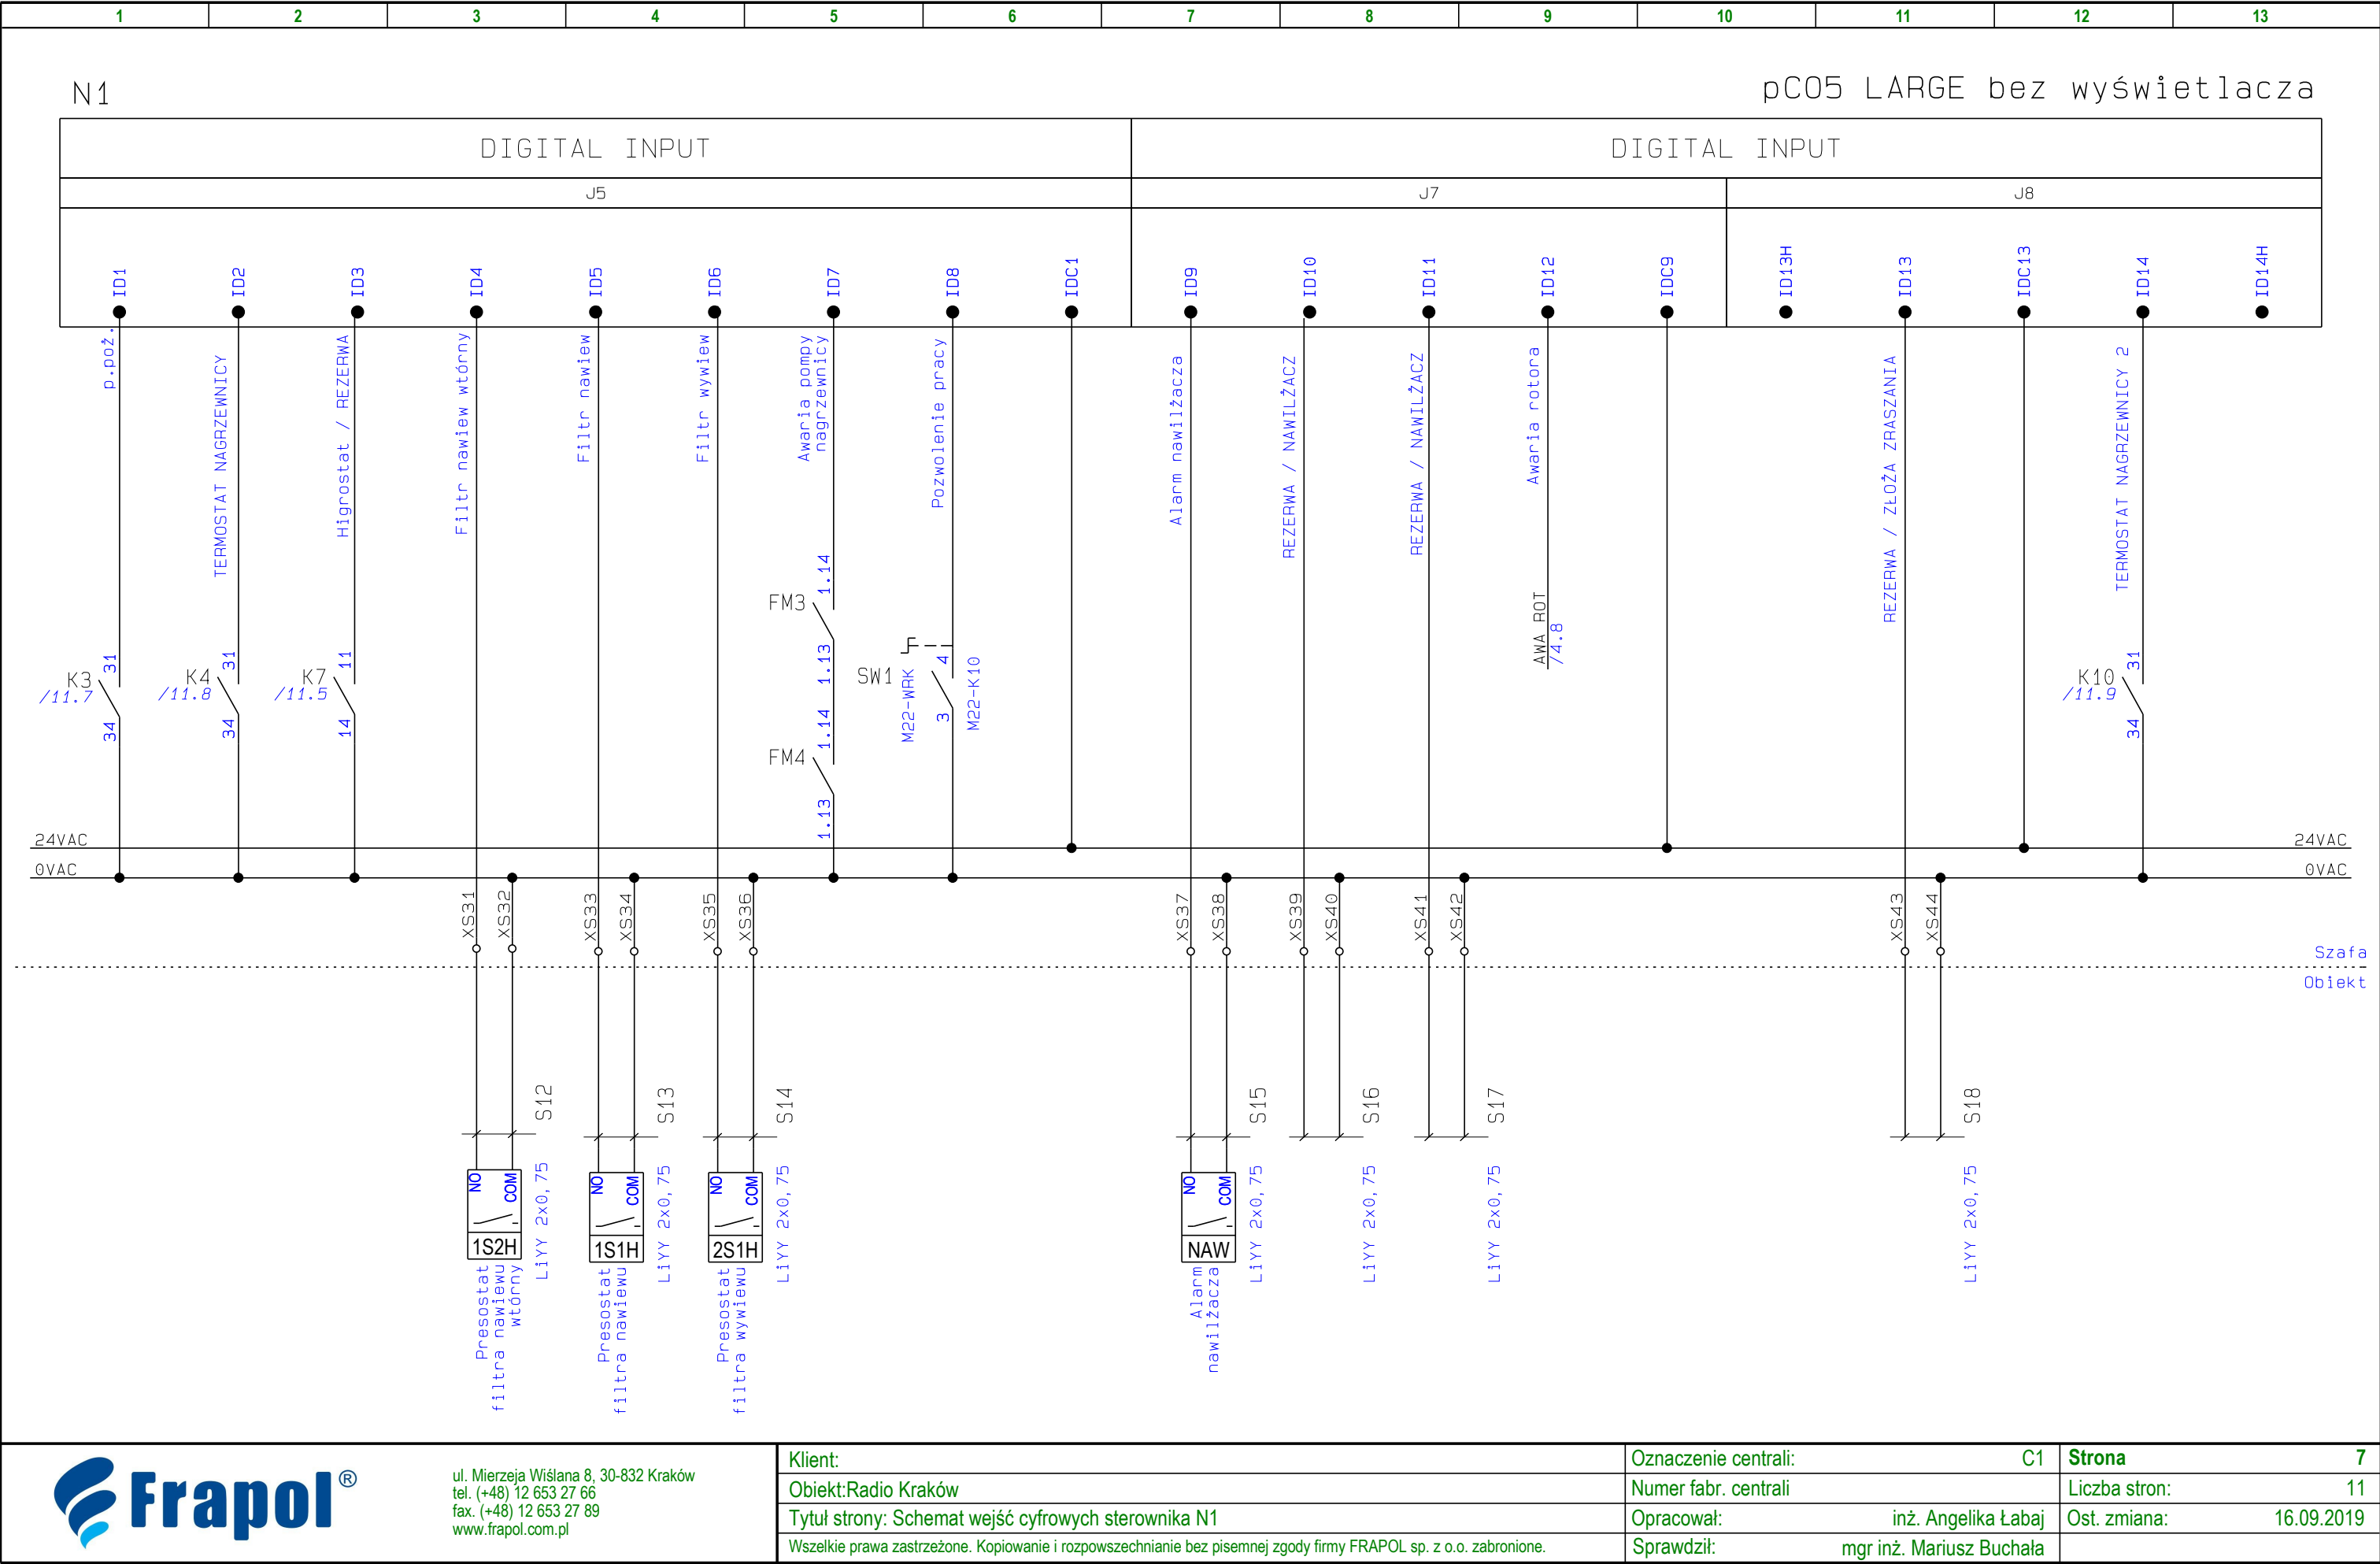

Frapol®

ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków  
tel. (+48) 12 653 27 66  
fax. (+48) 12 653 27 89  
www.frapol.com.pl

Klient:

Obiekt:Radio Kraków

Tytuł strony: Schemat wejść cyfrowych sterownika N1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.

Oznaczenie centrali: C1

Numer fabr. centrali

Opracował: inż. Angelika Łabaj

Sprawdził: mgr inż. Mariusz Buchała

Strona 7

Liczba stron: 11

Ost. zmiana: 16.09.2019





