

ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO - STEROWNICZA

Klient:
Obiekt: **Radio Kraków**
Centrala wentylacyjna: **C3**
Nr fabryczny:

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Uz: 3x400VAC / 50Hz, TN-S
Pi = Ps = 9,5 kW
Io = 19 A
Maksymalne zabezpieczenie zasilania = 25 A


OZNACZENIE PRZEWODÓW

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to w szafie użyto następujących przewodów:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - obwody siłowe fazowe 230/400VAC | - LgY 1,5 czarny |
| - obwody siłowe neutralne | - LgY 1,5 niebieski |
| - obwody sterownicze fazowe 230VAC | - LgY 0,75 brązowy |
| - obwody sterownicze neutralne | - LgY 0,75 niebieski |
| - obwody ochrony PE | - LgY 1,5 żółto-zielony |
| - napięcie sterownicze 24VAC | - LgY 0,75 czerwony |
| - napięcie sterownicze 0VAC | - LgY 0,75 biały |
| - obwody sterownicze pozostałe | - LgY 0,75 zielony |
| - obwody o potencjałach zewnętrznych | - LgY 0,75 pomarańczowy |


Kolory żył przewodów
do urządzeń obiektowych:

WH - biały
BN - brązowy
GN - zielony
YE - żółty
GY - szary
PK - różowy
BU - niebieski
RD - czerwony

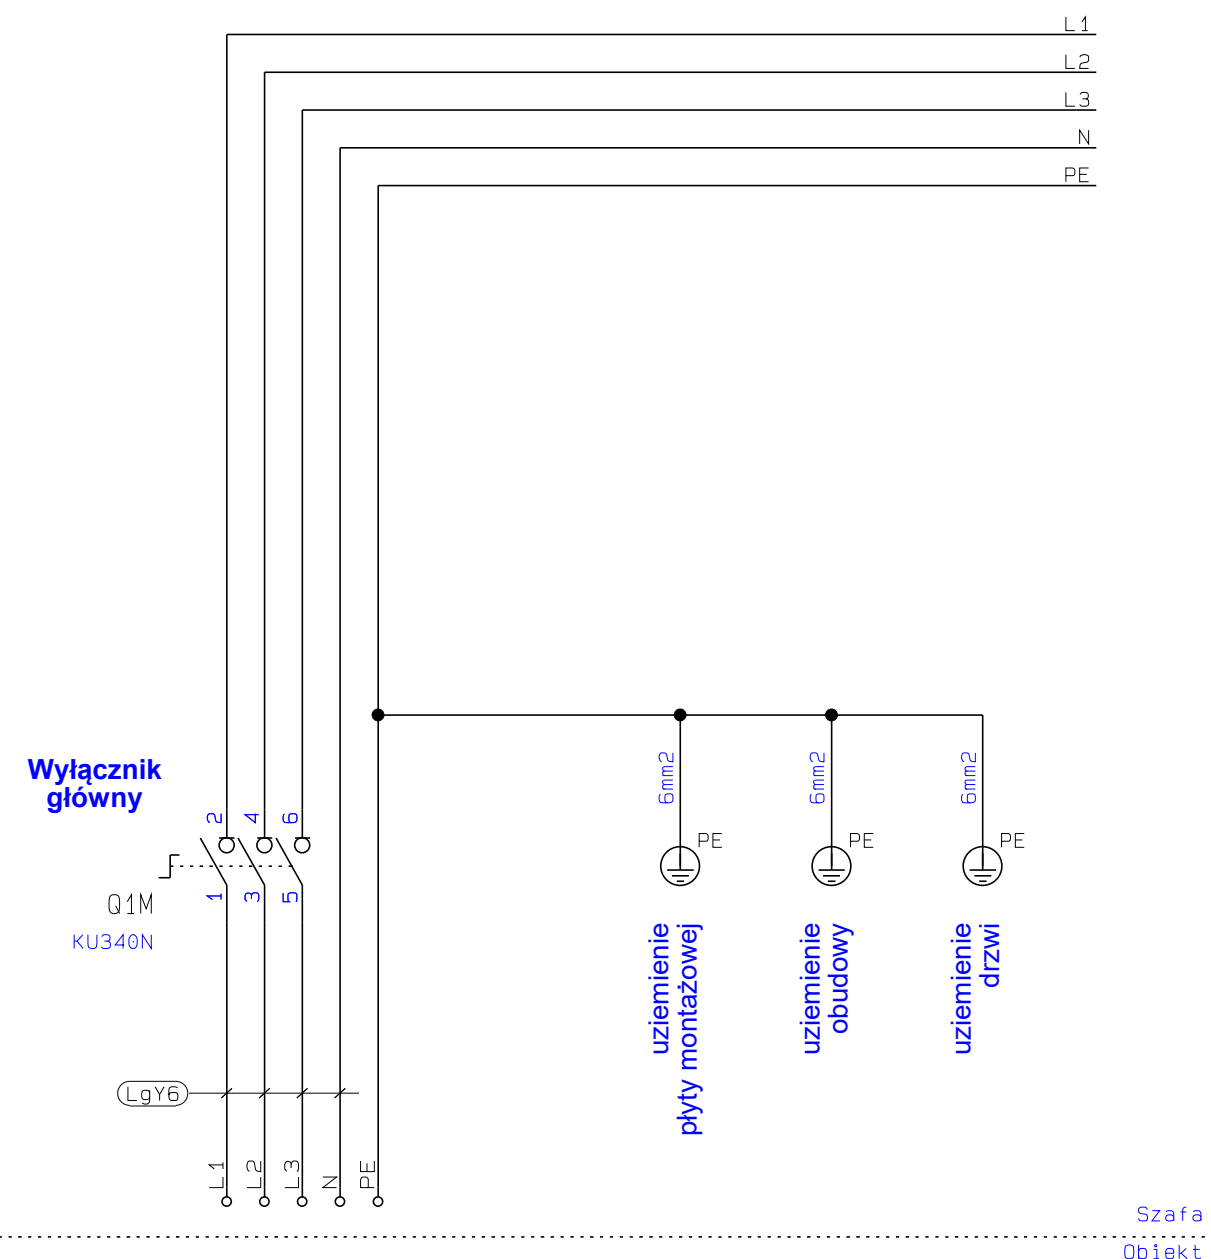


ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków
tel. (+48) 12 653 27 66
fax. (+48) 12 653 27 89
www.frapol.com.pl


Klient:	Oznaczenie centrali: C3	Strona 2
Obiekt: Radio Kraków	Numer fabr. centrali	Liczba stron: 11
Tytuł strony: Schemat zasilania siłowego	Opracował: inż. Angelika Łabaj	Ost. zmiana: 16.09.2019
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.	Sprawił: mgr inż. Mariusz Buchała	



ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków
tel. (+48) 12 653 27 66
fax. (+48) 12 653 27 89
www.frapol.com.pl


Klient:	Oznaczenie centrali:	C3	Strona	3
Obiekt:Radio Kraków	Numer fabr. centrali		Liczba stron:	11
Tytuł strony: Schemat zasilania siłowego	Opracował:	inż. Angelika Łabaj	Ost. zmiana:	16.09.2019
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.	Sprawił:	mgr inż. Mariusz Buchała		

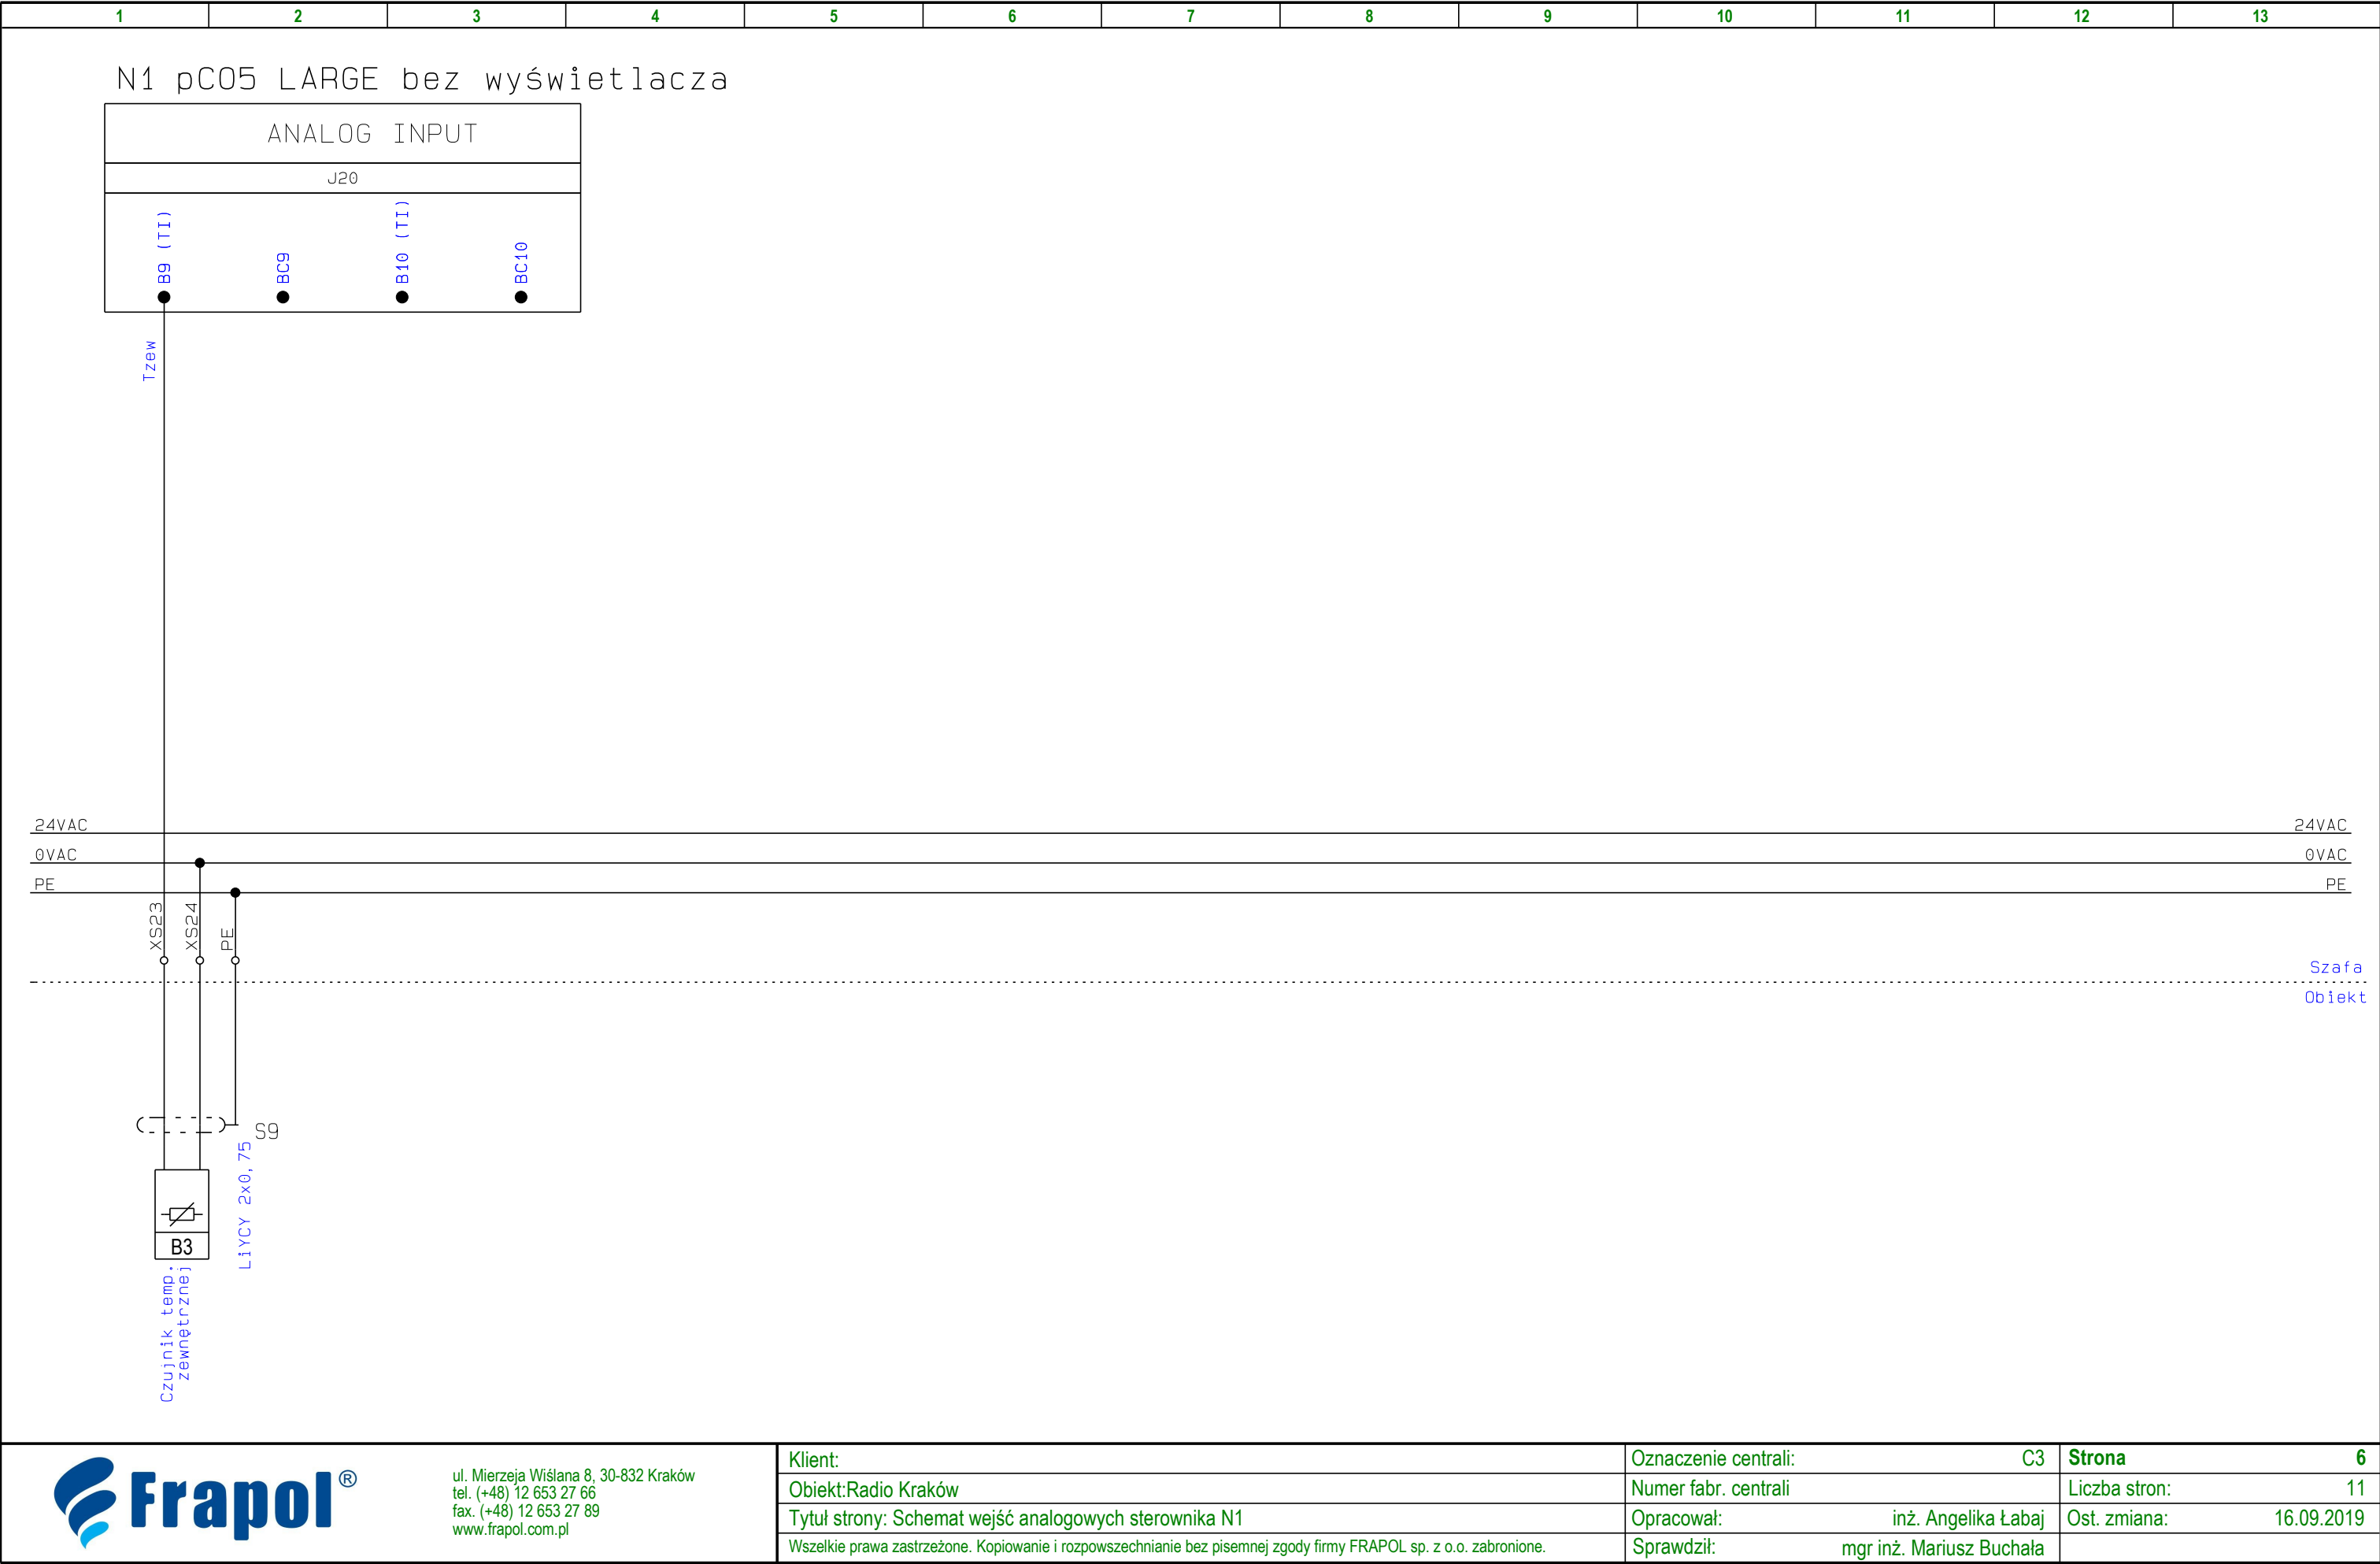

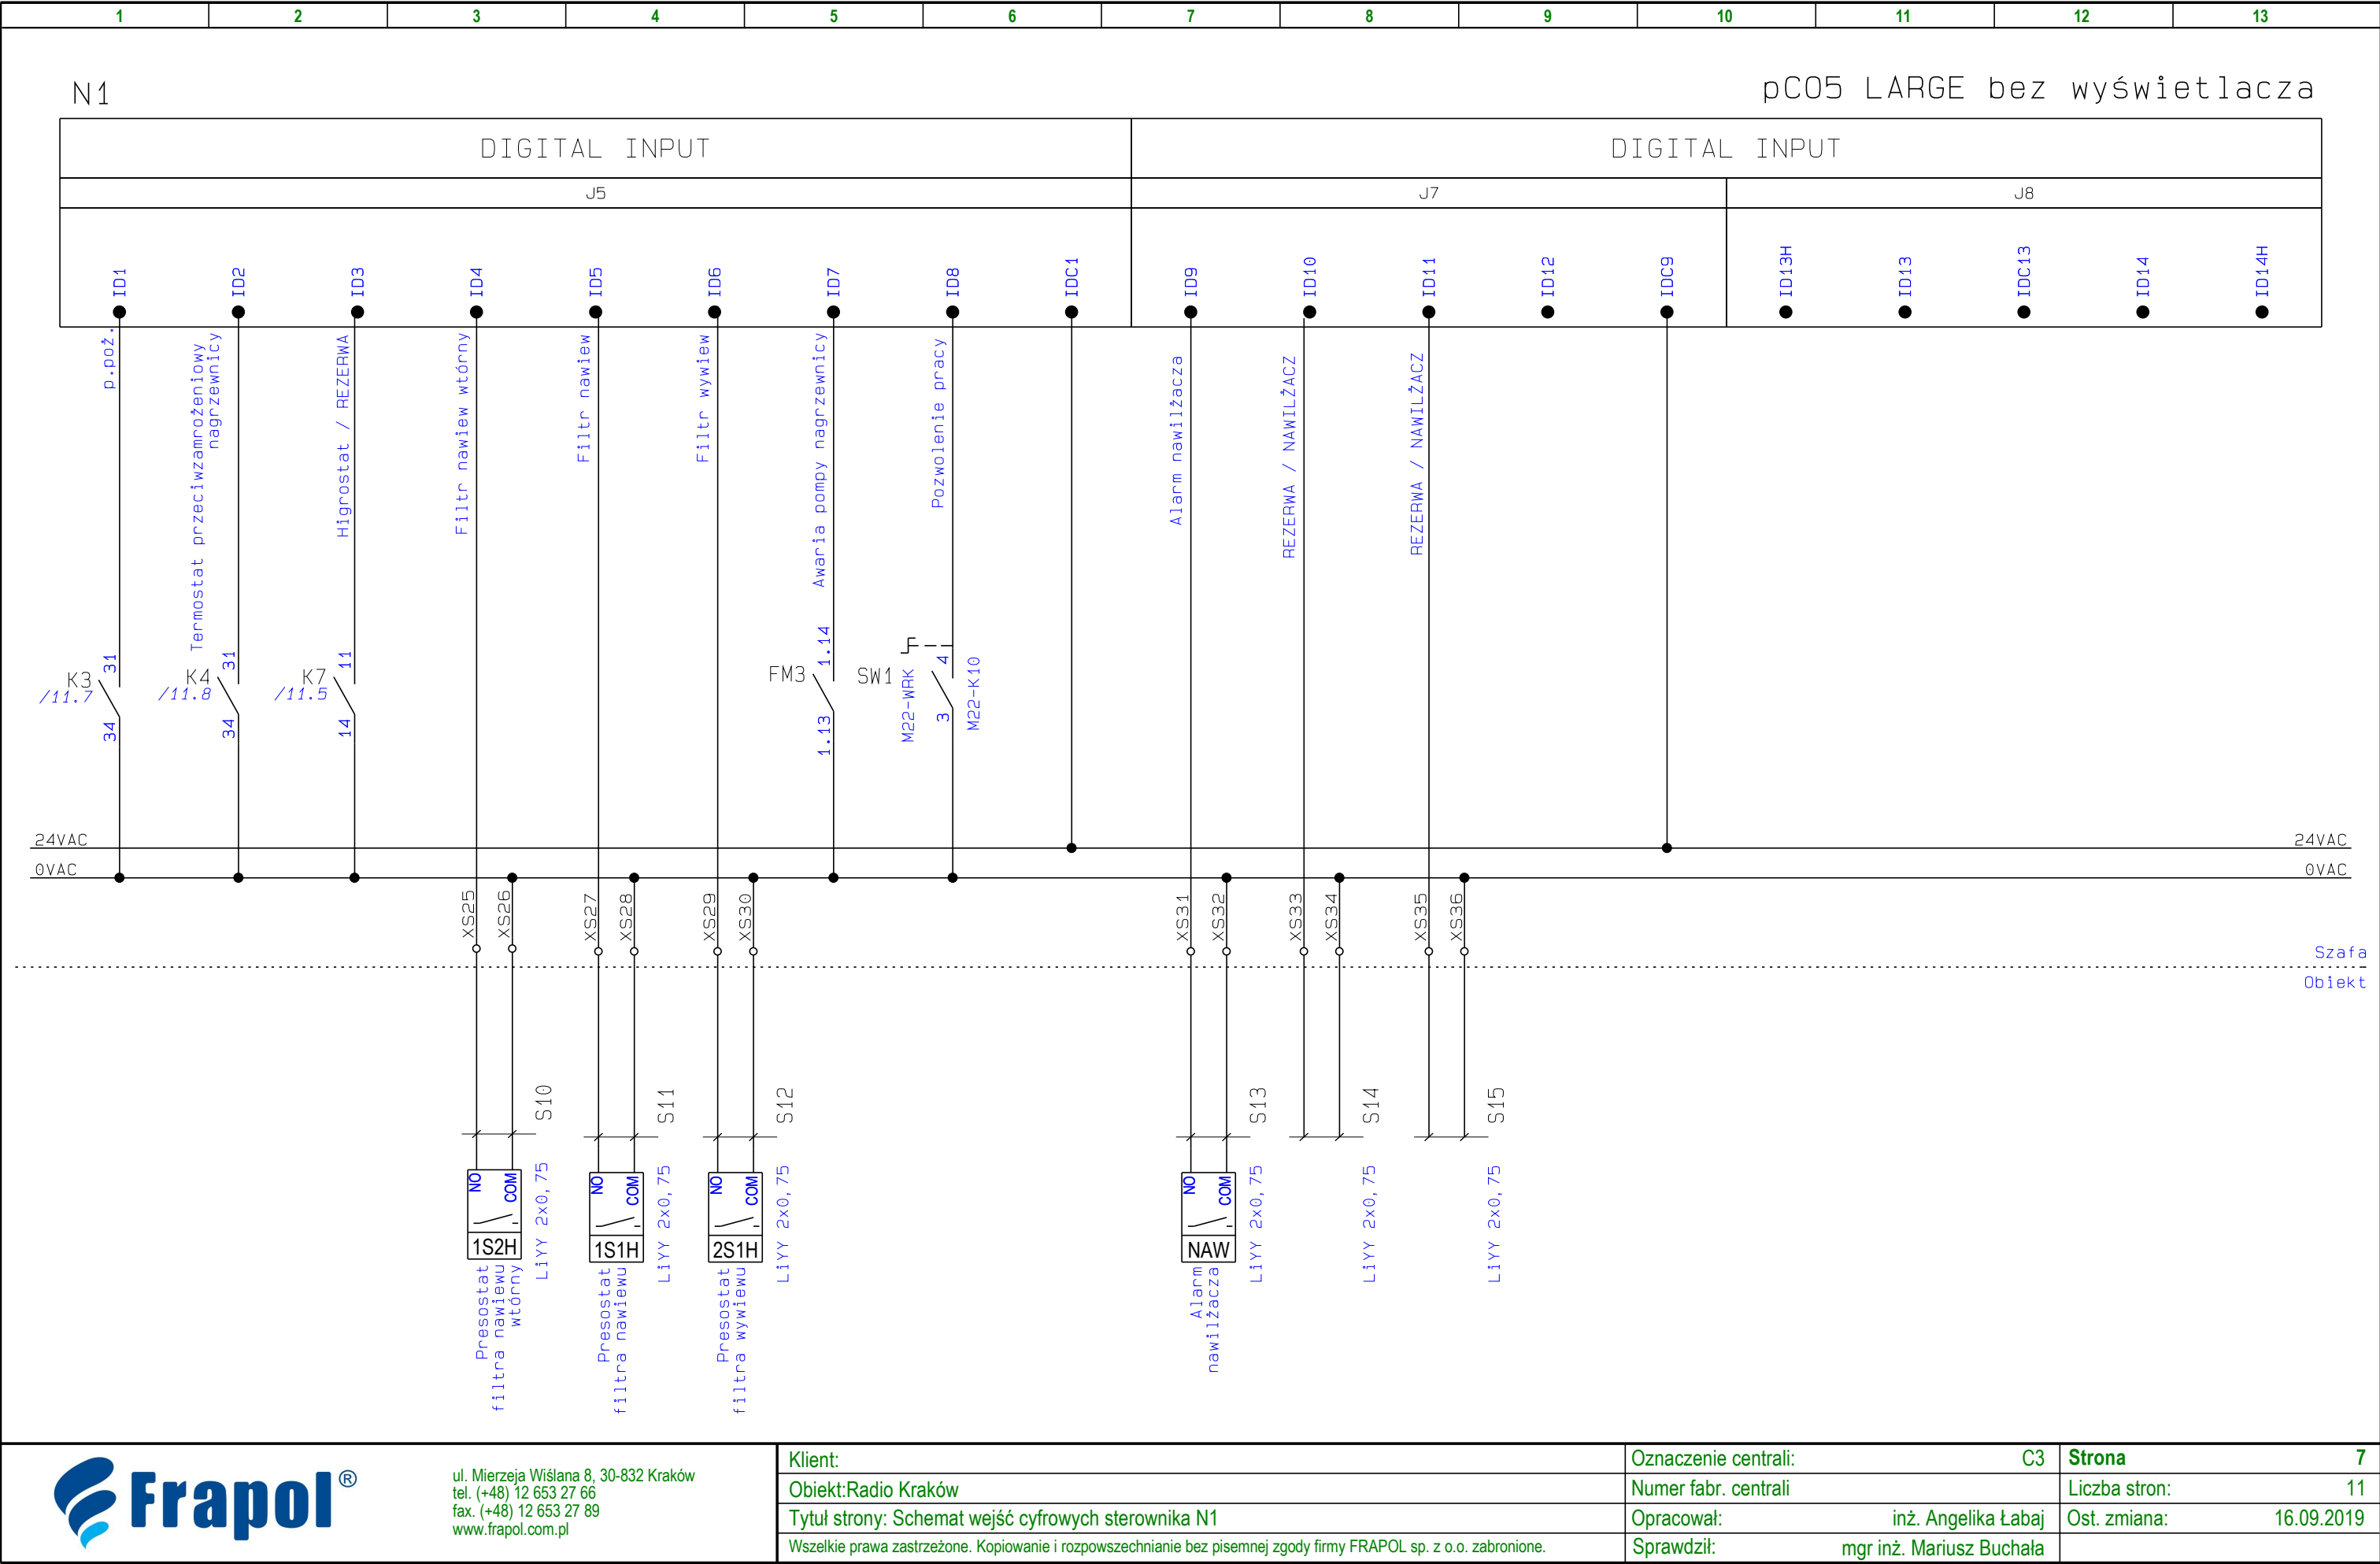

ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków
tel. (+48) 12 653 27 66
fax. (+48) 12 653 27 89
www.frapol.com.pl

Klient:	Oznaczenie centrali: C3	Strona 7
Obiekt:Radio Kraków	Numer fabr. centrali	Liczba stron: 11
Tytuł strony: Schemat wejść cyfrowych sterownika N1	Opracował: inż. Angelika Łabaj	Ost. zmiana: 16.09.2019
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.	Sprawdził: mgr inż. Mariusz Buchała	





ul. Mierzeja Wiśłana 8, 30-832 Kraków

tel. (+48) 12 653 27 66

fax. (+48) 12 653 27 89

www.frapol.com.pl

Klient:	Oznaczenie centrali: C3	Strona	8
Obiekt:Radio Kraków	Numer fabr. centrali	Liczba stron:	11
Tytuł strony: Schemat wyjść analogowych sterownika N1	Opracował: inż. Angelika Łabaj	Ost. zmiana:	16.09.2019
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody firmy FRAPOL sp. z o.o. zabronione.		Sprawił: mgr inż. Mariusz Buchała	

